


STF 400-IM

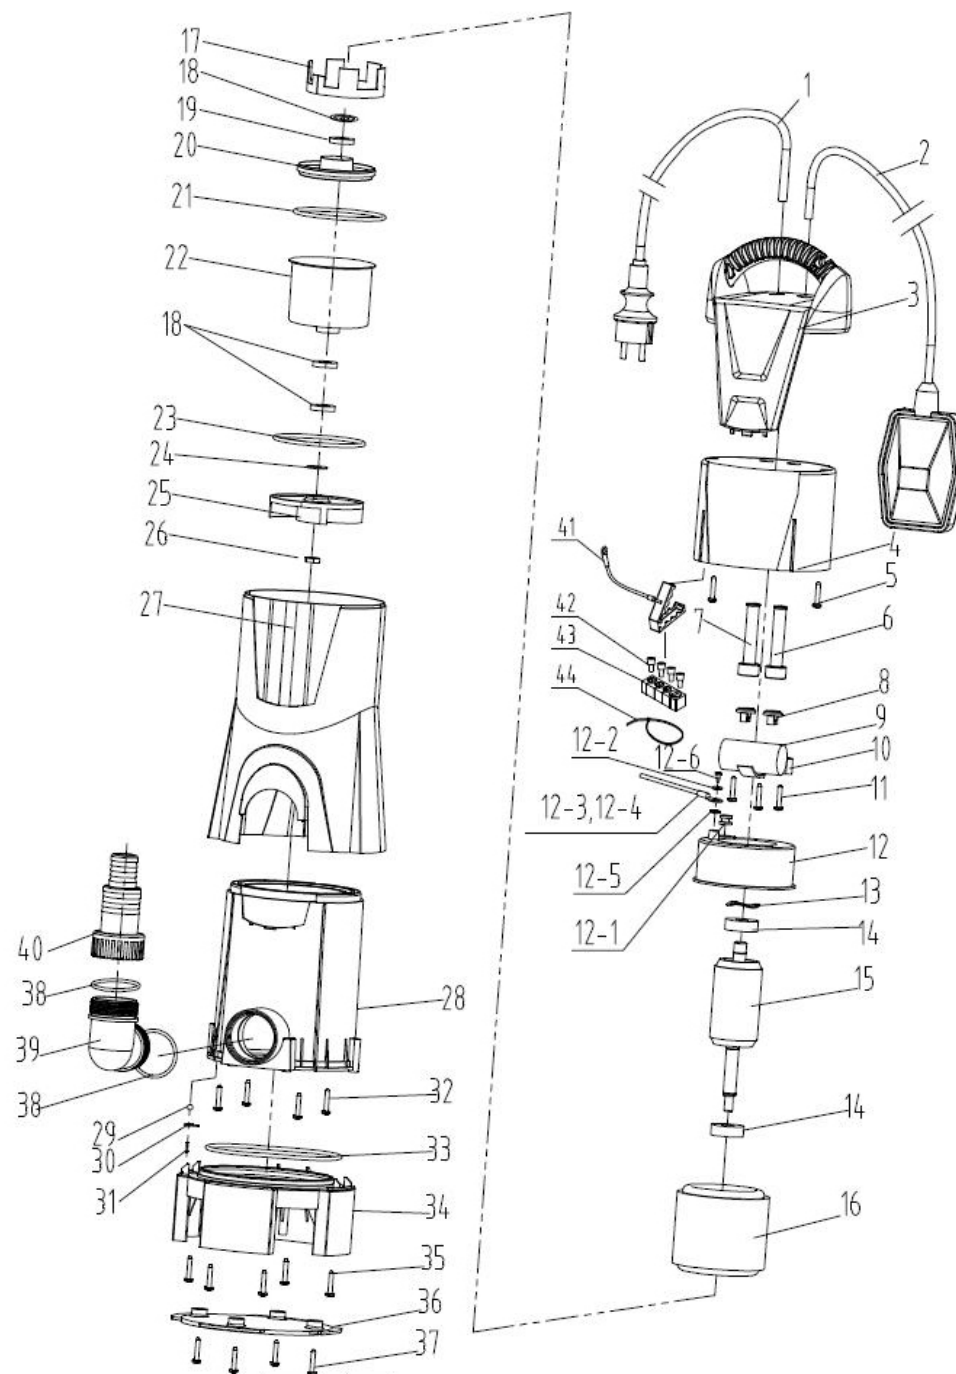

STF 400-IM

| № | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | № | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------|--------------------------------|--------|------|--------------------|---------------------------------|--------|
| 1 | ЈНСТ087.01.001 | Электрический кабель и вилка | 1 | 21 | ЈНСТ051.01.052 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 2 | ЈНСТ014.01.024 | Поплавковый выключатель | 1 | 22 | ЈНСТ025.01.051 | Передняя крышка | 1 |
| 3 | ЈНСТ002.02.019 | Рукоятка | 1 | 23 | ЈНСТ051.01.010 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 4 | ЈНСТ003.01.013 | Задний корпус насоса | 1 | 24 | ЈНСТ038.02.005 | Стабилизирующая шайба | 2 |
| 5 | GB845 4.2X18-F-201 | Винт | 2 | 25 | ЈНСТ009.03.019 | Рабочее колесо | 1 |
| 6 | ЈНСТ052.01.033 | Изоляция электрического кабеля | 1 | 26 | GB6182 M8-667 | Блокировочная гайка раб. Колеса | 1 |
| 7 | ЈНСТ052.01.036 | Изоляция электрического кабеля | 1 | 27 | ЈНСТ062.02.011 | Главная оболочка насоса | 1 |
| 8.1 | ЈНСТ056.02.005 | Фиксатор электрического кабеля | 1 | 28 | ЈНСТ004.03.033 | Главный корпус насоса | 1 |
| 8.2 | ЈНСТ056.02.008 | Фиксатор электрического кабеля | 1 | 29 | GB308 6 | Стальной шарик | 1 |
| 9 | ЈНСТ084.01.025 | Конденсатор 8uF | 1 | 30 | ЈНСТ038.04.004 | Шайба, прокладка | 1 |
| 10 | ЈНСТ055.01.001 | Фиксатор электрического кабеля | 1 | 31 | GB845 ST2.9x8.5 | Винт | 1 |
| 11 | ЈНСТ078.02.018 | Винт(201) | 3 | 32 | ЈНСТ078.02.005 | Винт | 4 |
| 12 | ЈНСТ026.02.004 | Задняя крышка | 1 | 33 | ЈНСТ051.01.014 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 12-1 | ЈНСТ052.02.003 | Изоляция электрического кабел | 1 | 34 | ЈНСТ006.02.023 | Опора корпуса | 1 |
| 12-2 | GB93 4 | Шайба, прокладка | 1 | 35 | GB845 4.2X24-F-201 | Винт | 5 |
| 12-3 | ЈНСТ086.01.001 | Желто-зеленый кабель | 1 | 36 | ЈНСТ007.01.008 | Нижняя пластина | 1 |
| 12-4 | ЈНСТ041.02.006 | Колодка, соединяющая кабель | 1 | 37 | GB845 4.2X13-F-201 | Винт | 4 |
| 12-5 | GB862.2 4 | Шайба, прокладка | 1 | 38 | ЈНСТ051.01.006 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 12-6 | GB818 M4x8 | Винт | 1 | 39 | ЈНСТ028.03.001 | Вертикальный патрубок | 1 |
| 13 | ЈНСТ038.01.001 | Волнистая шайба | 1 | 40 | ЈНСТ027.03.001 | Штуцер | 1 |
| 14 | GB/T276 6201-2Z | Подшипник | 2 | 41 | ЈНСТ041.05.006 | Заземление | 1 |
| 15 | ЈНСТ023.01.243 | Ротор | 1 | 42.1 | ЈНСТ041.01.001 | Нейлоновый зажим | 2 |
| 16 | ЈНСТ022.02.155 | Статор | 1 | 42.2 | ЈНСТ041.01.003 | Нейлоновый зажим | 3 |
| 17 | ЈНСТ020.05.011 | Вкладыш, Гильза | 1 | 43 | ЈНСТ032.03.012 | Резиновый зажим (Колодка) | 1 |
| 18 | ЈНСТ038.02.023 | Шайба, прокладка(201) | 1 | 44 | ЈНСТ085.01.001 | Лента | 1 |
| 19 | ЈНСТ051.02.002 | Торцевое уплотнение | 3 | | | | |
| 20 | ЈНСТ042.04.001 | Алюминевый корпус статора | 1 | | | | |